

2017-05-30

隔離ほ場栽培試験中の遺伝子組換えシクラメンの様子 (2017年5月)


遺伝子組換えにより完全八重咲き化した、雌ずい花弁化八重咲きシクラメンの2系統、及び、その親系統となる非遺伝子組換えシクラメンの第一種栽培試験を4月24日に開始しました。隔離ほ場内に設置したビニール温室内の架台に、鉢植えとして栽培しています。ビニール温室には防鳥網を施してあります。栽培試験・環境影響評価試験等を行っています。



隔離ほ場内のビニール温室 (矢印)



ビニール温室内部 (架台と鉢植え)

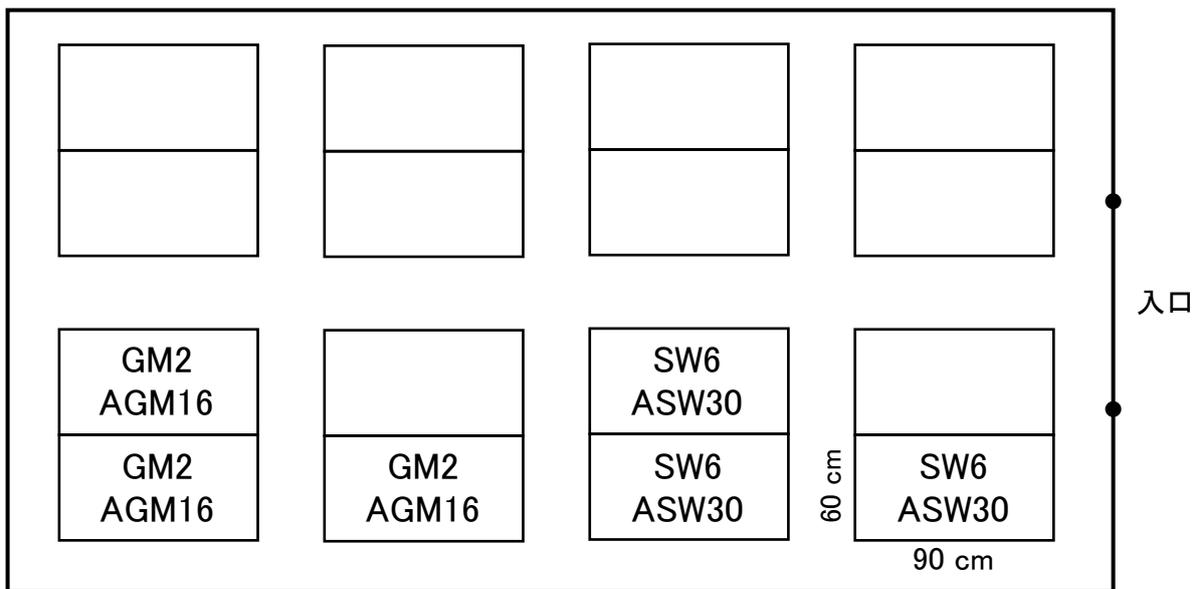

ビニール温室内の架台配置図